


Podzespoły zabezpieczające zbudować w obudowie izolacyjnej, wntkowej
min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatów modułowych min. 34x18mod

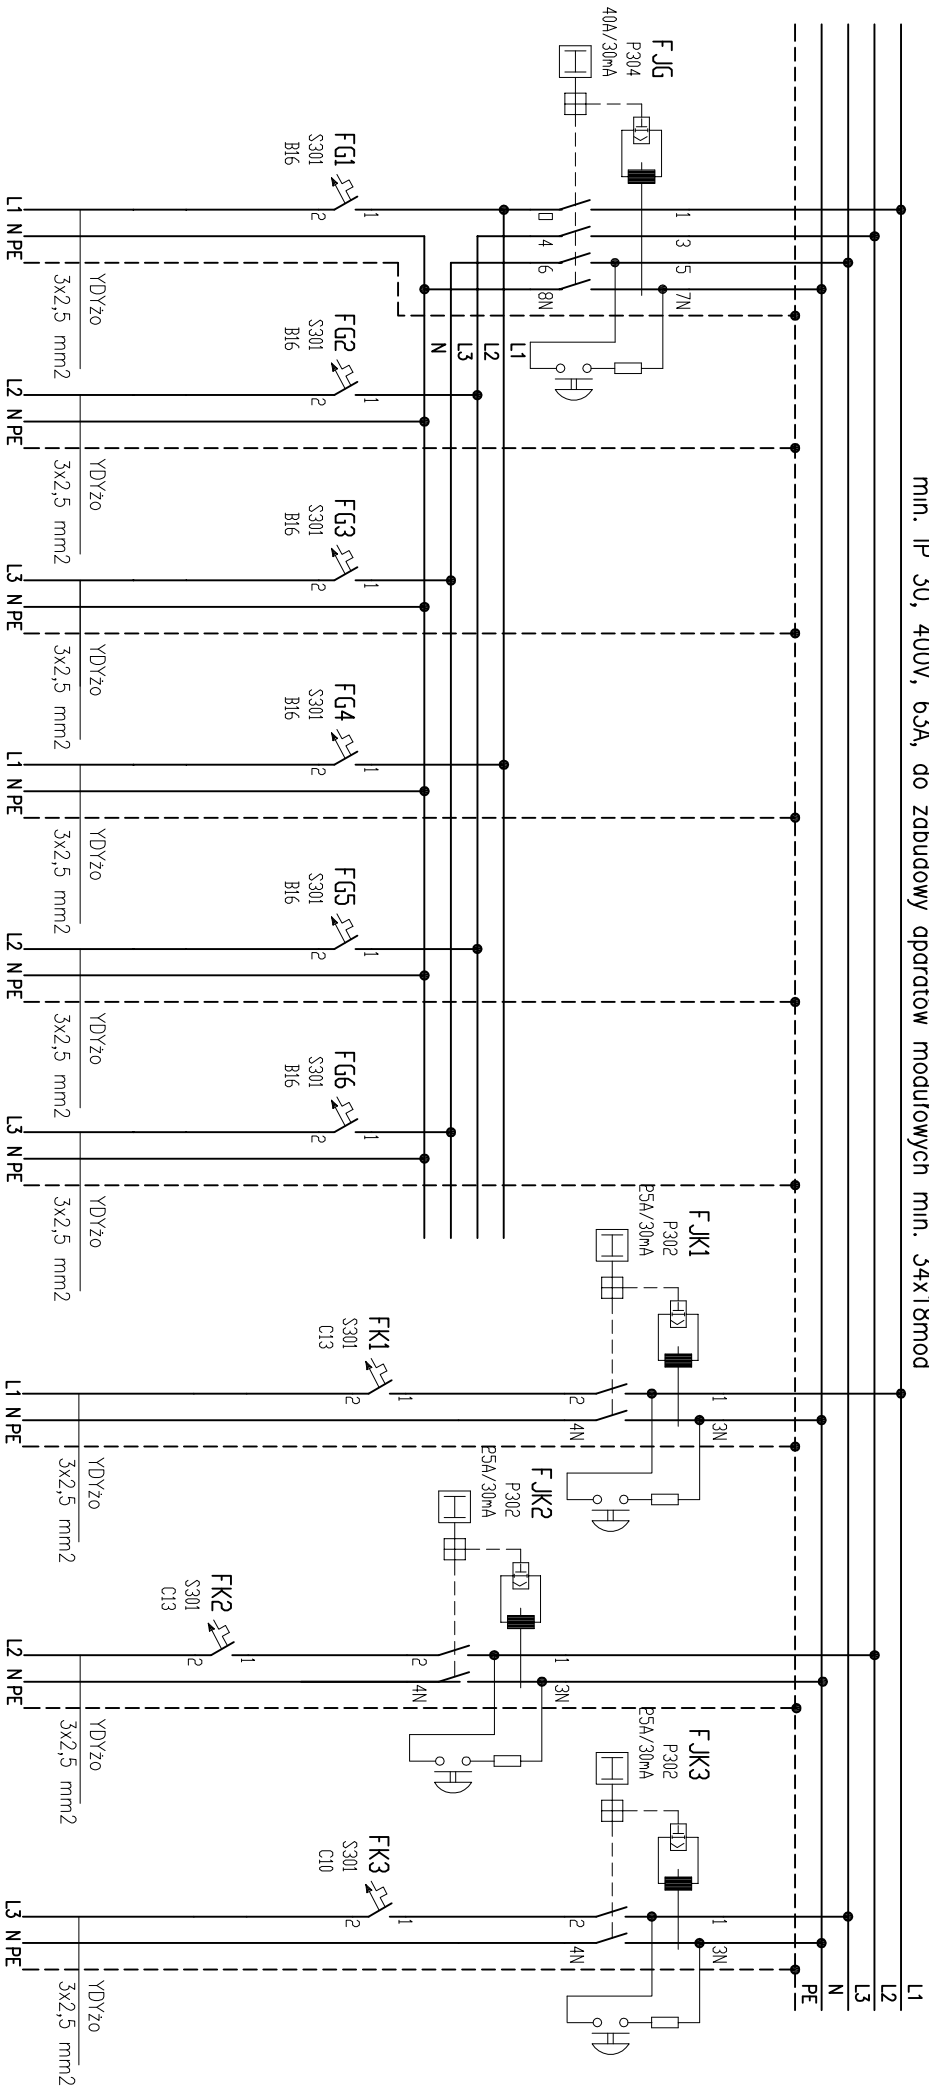

Nr obwodu	1G1	1G2	1G3	1G4	1G5	1G6	1K1	1K2	1K3
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe komput.	Gniazda wtykowe komp.	Zasilanie panelu
Pomieszczenie	1.11, 1.12	1.13	1.9 kotłownia	1.14, 1.15	2.2, 2.3	2.1, 2.4, 2.5, 2.7	1.11, 1.12	2.2, 2.3	Informacji turystycznej
	max. 2,0 kW	max. 2,0 kW	max. 2,0 kW	max. 2,0 kW	max. 2,0 kW	max. 2,0 kW	max. 1,2 kW	max. 1,2 kW	max. 1,0 kW