

LEGENDA:

przewód zasłający c.o.
przewód powrotny c.o.

nr pomieszczenia temp. pomieszczenia
projektowane zapotrzebowanie na ciepło

projektowany grzejnik płytowy

CV11-600 600 mm typ i wielkość grzejnika


NO - nawiewnik okenny montowany
min. 2,0m nad poziomem posadzki

KT - kratka transferowa
w dolnej części drzwi


PIĘTRO

WYKAZ POMIESZCZEŃ

1.1	KOMUNIKACJA
1.2	PRZEDPOKOJ
1.3	POM. PRZYGOTOWANIA
1.4	MLEKA
1.4	KĄCIK NIEMOWLAKA
1.5	POM. PRZEPIEREK
1.6	MAG. POŚCIELI CZYTEL
1.7	WIATROLAP
1.8	SALA ZABAW
1.9	SALA WYPOCZYNKU (10 DZIECI)
1.10	WC DZIECI
1.11	BRUDOWNIK
1.12	WC PERSONELU
1.13	JADALNIA PERSONELU
1.14	PRZEDSIÓNEK

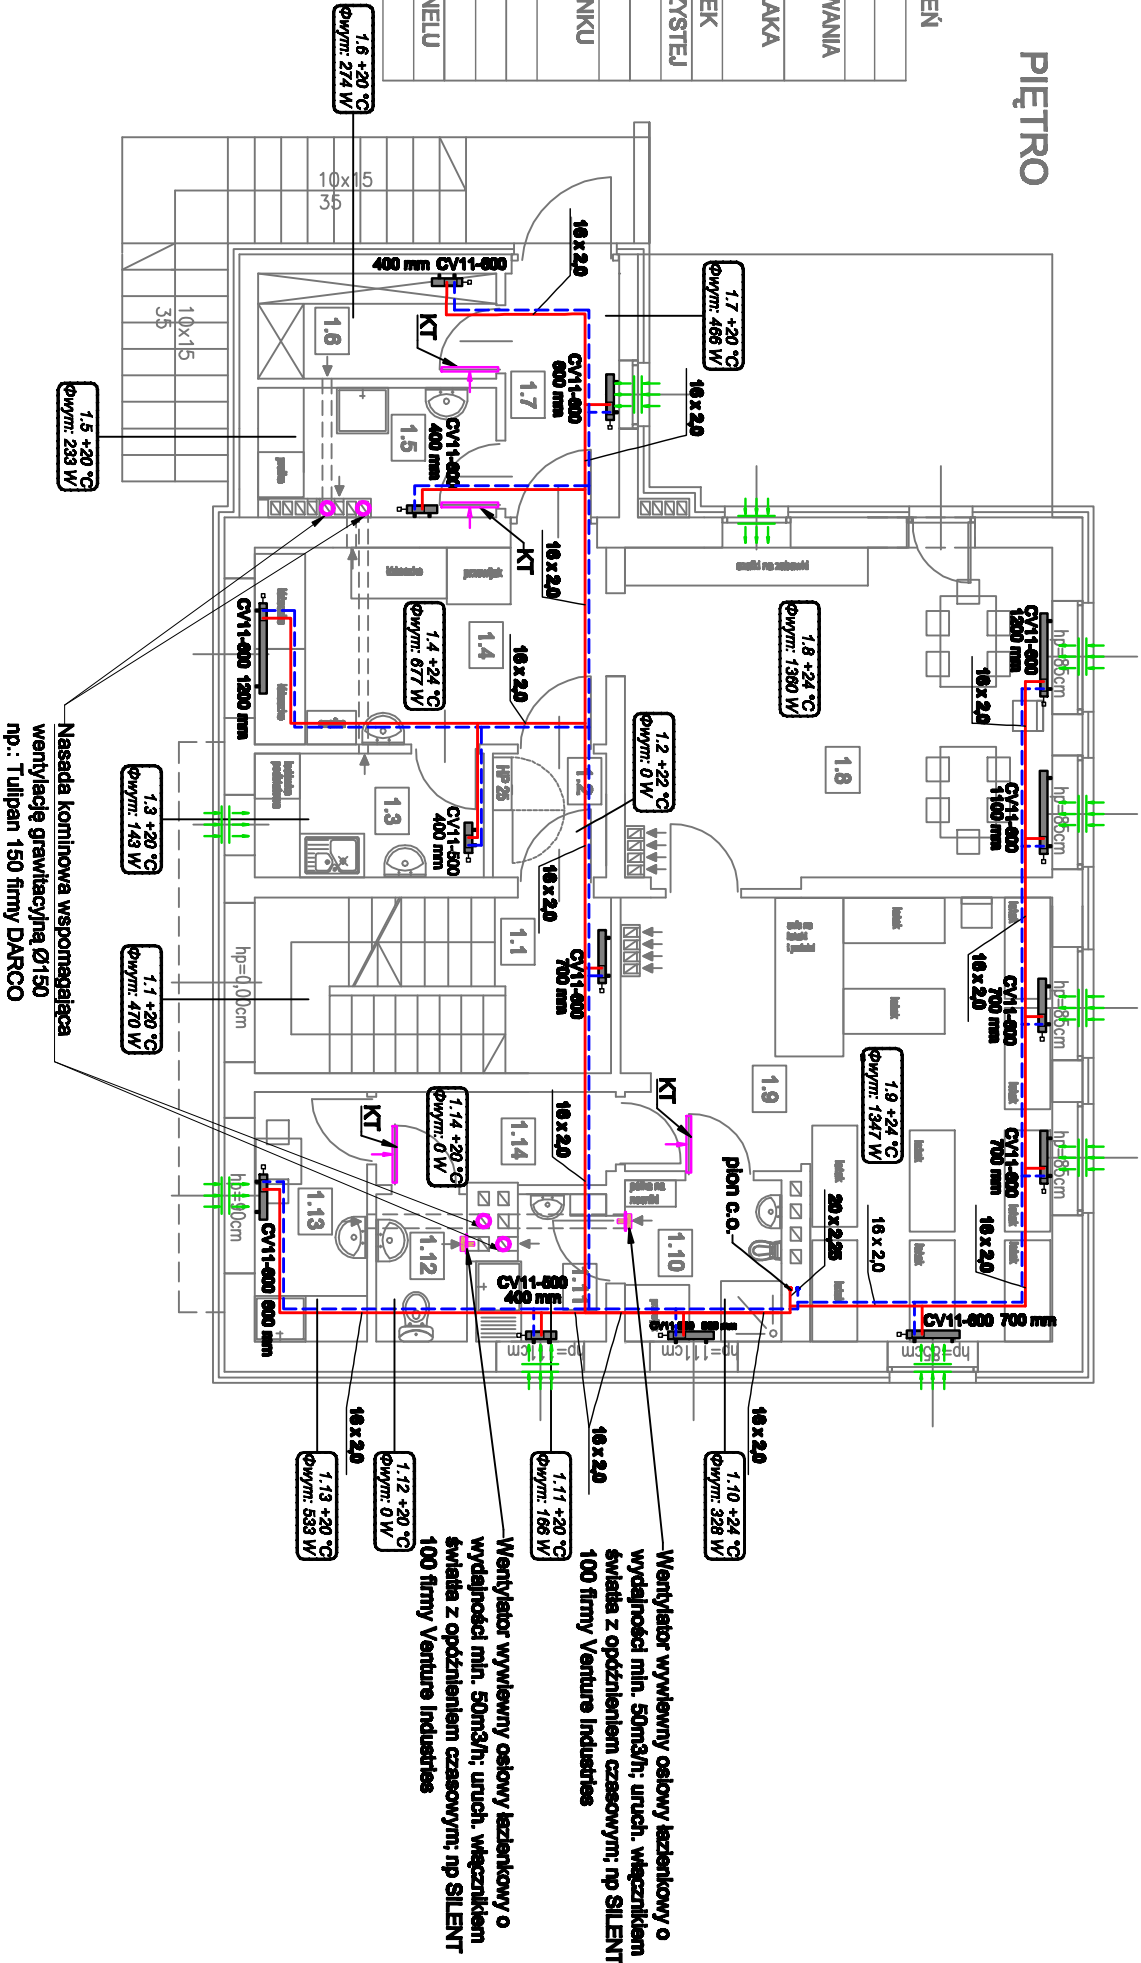

SCHEMAT OBUDOWY GRZEJNIKA W
POMIESZCZENIACH PRZEBYWANIA DZIECI
BEZ SKALI



PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KEDZERSKI
e-mail: sktyka@procta.fm
sktyka@procta.fm
www.sktyka-procta.com.pl
www.pasivo-house.com.pl

CZĘSTOCHOWA UL. ELISBERA 4b TEL. 891 773 803 502 080 908

Przebudowa - rozbudowa - adaptacja
budynku na potrzeby żłobka

adres inwestycji

Niegowa działka nr ewid. 419
jednostka ewidencyjna 240803_2 - Niegowa, obręb 0013 - Niegowa

Inwestor

Gmina Niegowa
ul. Sobieskiego nr 1, 42-320 Niegowa

tytuł projektu

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Agata Crawford mgr inż. inżynier środowiska	sanitarna	SLK0846/ PWOS/05	
SPRAWDZAŁY	branża	upr. nr.	podpis
Wojciech Nowak mgr inż. inżynier środowiska	sanitarna	SLK0374/ PWOS/11	

tytuł rysunku

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. I
WENTYLACJI - RZUT I PIĘTRA

branża

SANITARNA

nr rysunku

S13

data opracowania

Maj 2019